

Vejledning for installation af Vandmåler, bimåler og "kloakmåler" på en vandforsyningsinstallation.

Begreberne vandmåler, bimåler og "kloakmåler" defineres på følgende måde:

En **vandmåler** er en hovedmåler. Målingen bruges til at afregne både vandafgift og afgift for afledning af vand til kloak.

En **bimåler** er en måler, der sidder efter hovedmåleren. Målingen kan bruges til at afregne både vandafgift og afgift for afledning af vand til kloak.

En **"kloakmåler"** er en måler, hvor målingen alene bruges til at afregne afgift for afledning af vand til kloak.

Fysisk er alle målerne ens, men det der afregnes er forskelligt.

Definitionen er ikke entydig i alle situationer, hvis der er tvivl så ring til teknisk forvaltning, Jernløse kommune.

I Jernløse kommune er det muligt for alle ejendomme, at få afregnet afgiften for afledning af vand til offentlig kloak efter målt forbrug. Det er dog en forudsætning, at det aktuelle vandværk har indgået en aftale om måleraflæsning med Jernløse kommune. Hvis dette ikke er tilfældet, kan afgiften for afledning af vand til offentlig kloak ikke afregnes efter målt forbrug. Så fastsættes afgiften som hidtil.

Målere godkendes kun, hvis bl.a. følgende er opfyldt:

1. Målerne **skal** i alle tilfælde opsættes af en autoriseret vandmester.
2. For hver enkelt måler **skal** vedlagte A4 ark udfyldes med oplysninger om den enkelte måler.

Kontakt evt. det aktuelle vandværk angående valg af autoriseret vandmester.

Reglerne for betaling, opsætning, vedligeholdelse og ejendomsforhold af måler er forskellige fra det ene vandværk til det andet. Oplysning om reglerne fås ved henvendelse til det aktuelle vandværk.

Vend !!

Fradrag for vand der anvendes i produktionen, eller af anden grund ikke tilledes offentlig kloak, kan gives, men det kræves, at mængden, der skal fradrages, måles.

Vand der medgår i produktionen er f. eks. vand, der drikkes af dyr, eller vand der tappes på beholdere. Det er f. eks. ikke vand anvendt til rengøring m.v.

Vand der ikke tilledes offentlig kloak, er vand der ledes andre steder hen f. eks. nedsivning til jorden, opsamles i beholdere m.v.

Det kræves også, at der skriftligt er redegjort for, hvilke fradrag der er tale om.

Såfremt der er tale om fradrag for vand, der af anden grund ikke tilledes offentlig kloak, skal der foreligge en af teknisk forvaltning godkendt tegning over kloaksystemet på ejendommen. Fradraget skal være godkendt af teknisk forvaltning, inden måleren/målerne opsættes.

Betingelsen for, at der kan afregnes afgift for afledning af vand til offentlig kloak efter målt forbrug for året 1994 er, at måleren/målerne er opsat, godkendt og aflæst m.v. inden den 1. oktober 1993.

Hvis dette ikke nås, kan der tidligst afregnes afgift for afledning af vand til offentlig kloak for året 1995. Dette kræver så, at måleren er opsat, godkendt og aflæst inden den 1. oktober 1994.

På vedlagte eksempler 1 til 6 er vist nogle typiske eksempler på placering af målere.

- Eksempel 1: Målerplacering i et parcelhus, hvor måleren sidder i f.eks. bryggers eller i kælder indenfor ydervæg.
- Eksempel 2: Målerbrønds placering ved et parcelhus, hvor installationen afgrener i jorden udenfor huset, hvorfor det i dette tilfælde er nødvendigt at placere en målerbrønd.
- Eksempel 3: Parcelhus med udhus, hvor der er godkendt fradrag for vand, der ikke tilledes offentlig kloak.
- Eksempel 4: Landejendom, hvor der er godkendt fradrag for vand, der drikkes af dyr.
- Eksempel 5: Landejendom, hvor der er godkendt fradrag for vand, der drikkes af dyr. Der er afløb til offentlig kloak i produktionsbygningen.
- Eksempel 6: Landejendom, hvor der er godkendt fradrag for vand, der drikkes af dyr. Der er afløb til offentlig kloak i produktionsbygningen. Der er godkendt fradrag for vand, der af anden grund ikke tilledes offentlig kloak.

Forklaring til de enkelte oplysninger

Vandværk: Det vandværk, der leverer vand til ejendommen.

Adresse for installation: Vejnavn og nummer

Matr. nr.: Udfyldes af kommunen

FAS-nr.: Udfyldes af kommunen

Forbrugernummer: Vandværkets løbe-nummer

Målerart: Hovedmåler eller bimåler (**HUSK** at anføre, om det bimåleren måler, skal være fradrag eller tillæg)

Målerfabrikat: Fabrikken der har fremstillet måleren

Målerstørrelse: angives ved m³ pr. time (f. eks. 1,5 m³/t)

Målernummer: Det på måleren af fabrikken anførte nr.

Opsætningsdato: Dato for opsætning af måleren

Aflæsningsdato: Den dato måleren aflæses, ved nye målere, vil det altid være den samme som opsætningsdato

Målerudvisende: Det måleren viser ved aflæsning

Målers placering: Det sted måleren er anbragt (f.eks. i brønd, i fyrrum, i bryggers o.s.v.)

HUSK installatørens stempel og underskrift

VED OPSÆTNING AF VANDMÅLER ELLER BIMÅLER SKAL DETTE KORT (ET KORT FOR HVER MÅLER) UDFYLDES OG RETURNERES TIL VANDVÆRKET OG KOMMUNEN.

INSTALLATION / UDSKIFTNING AF VANDMÅLER	
Vandværk:	
Adresse for installation	
Matr. nr.	
FAS-nr.	
Forbrugernummer	
Målerart	
Målerfabrikat	
Målerstørrelse	
Målernummer	
Opsætningsdato	
Aflæsningsdato	
Målerudvisende	
Målers placering	
Udført af	
(stempel og underskrift)	


OPSÆTNINGEN **SKAL** UDFØRES AF AUTORISERET VAND-INSTALLATØR

INSTALLATØREN er ansvarlig for, at alle målere er opsat, så de opfylder betingelserne i vandværkets regulativ og i kommunens betalingsvedtægt for kloakforsyningen.

Forklaring til de enkelte oplysninger står på bagsiden

EKSEMPEL


(1.)

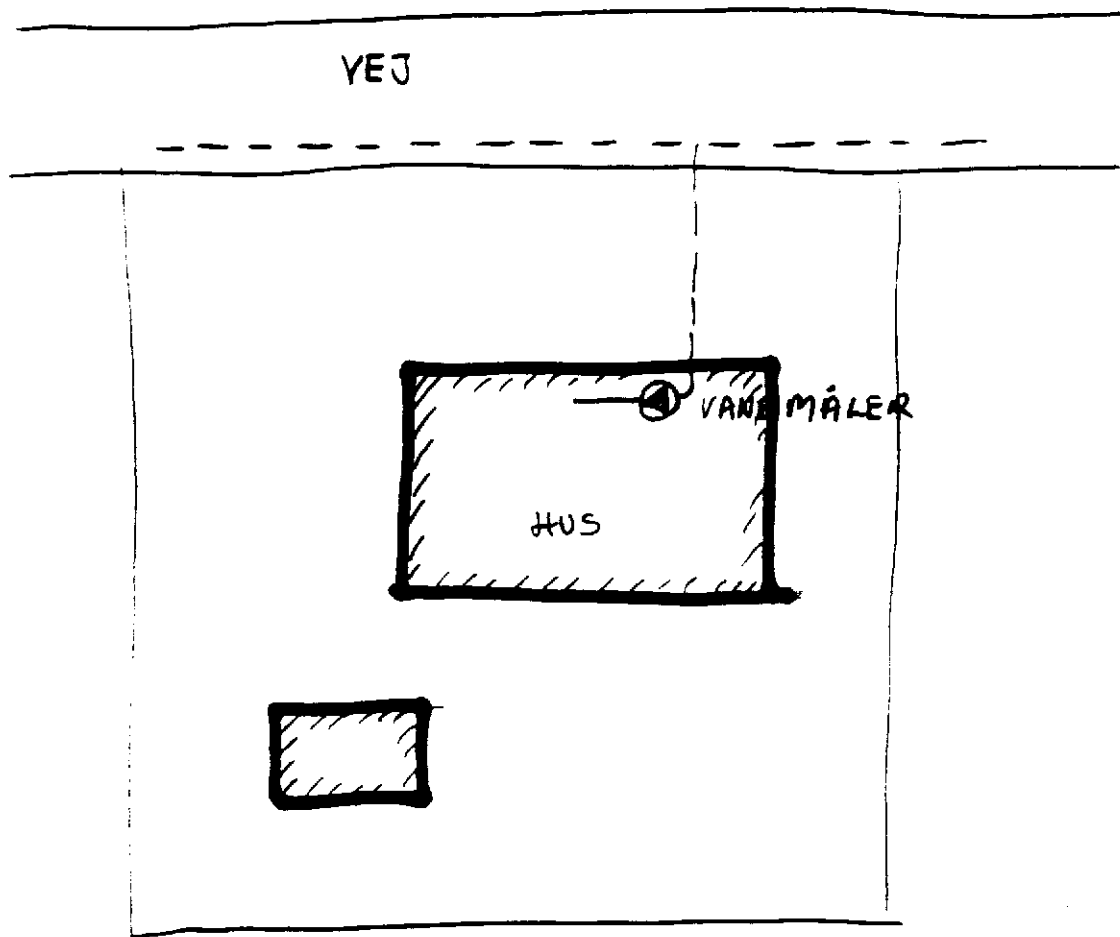

SKITSEPLAN, MÅL ~
TEKNISK FORVALTNIN
D. 06.08.93
KWK

EKSEMPEL


2

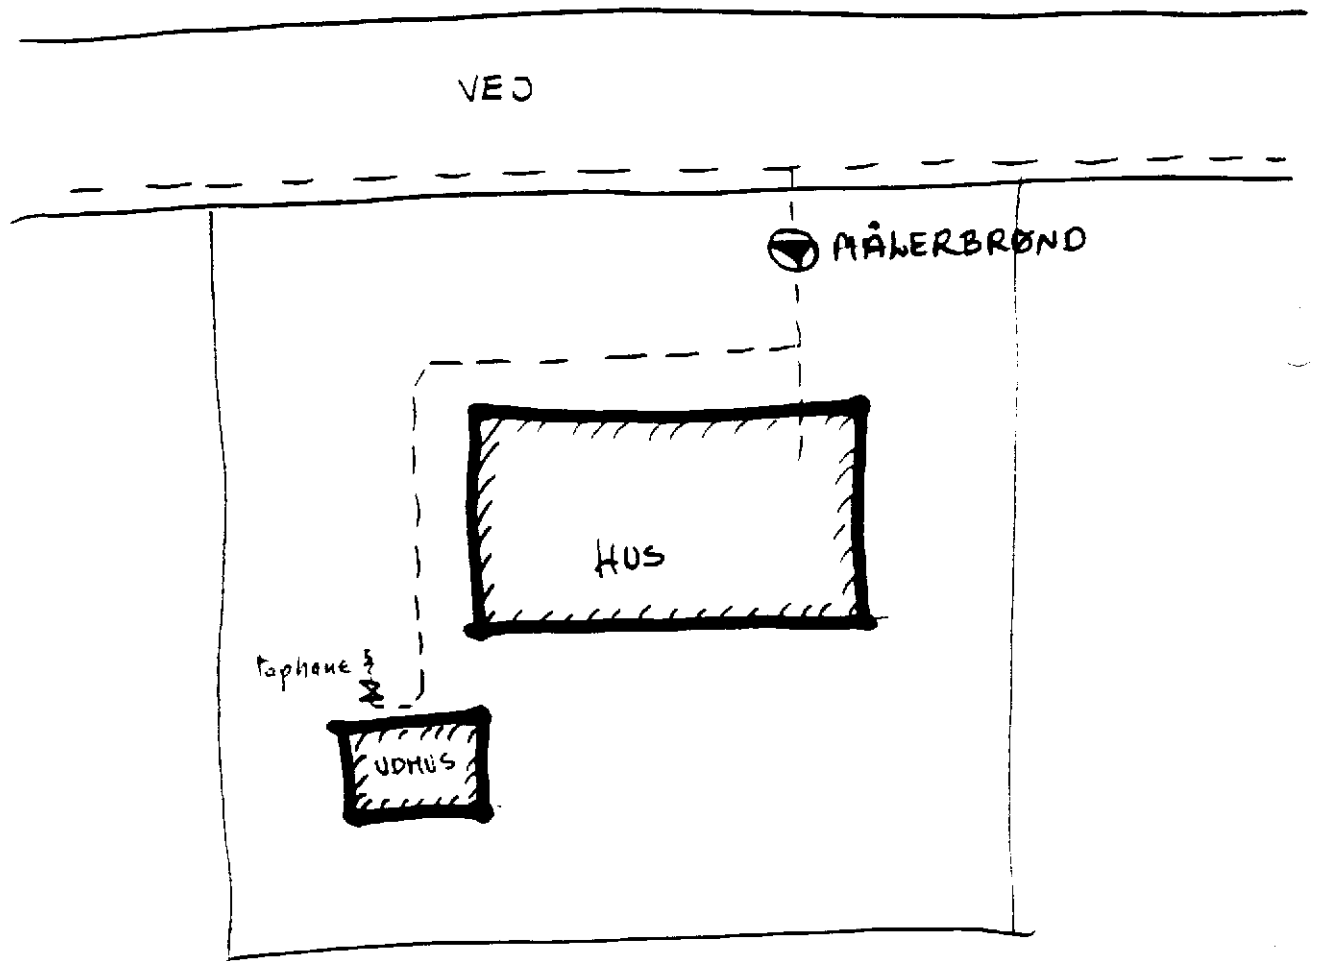

SKITSEPLAN, MÅL ~
TEKNISK FORVALTN
D. - 06.08.93
KWK

EKSEMPEL


3

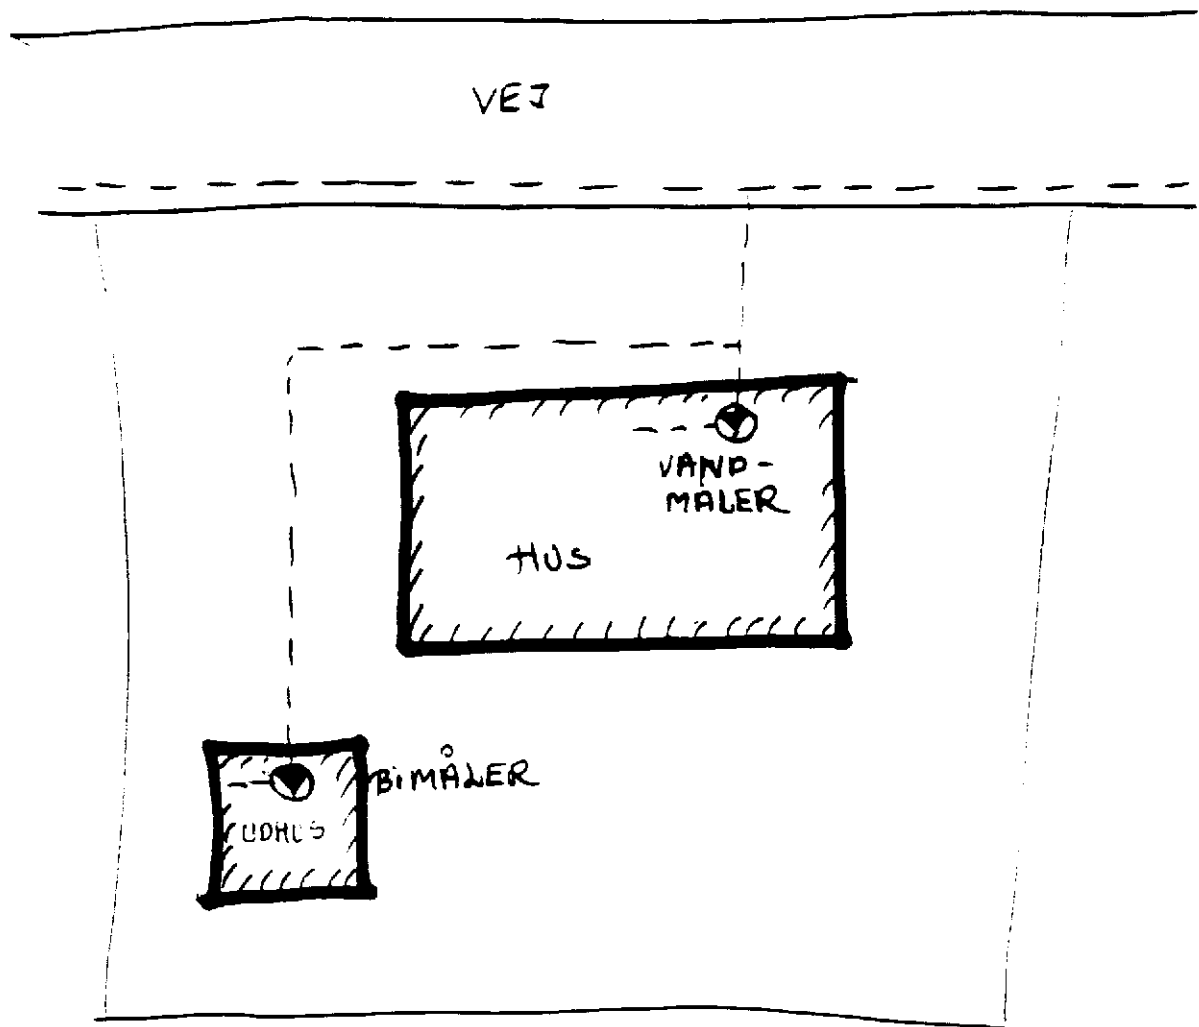

SKITSEPLAN, MÅL ~
TEKNISK FORVALTNING
D. 06.08.93
KWK

EKSEMPEL


(4)

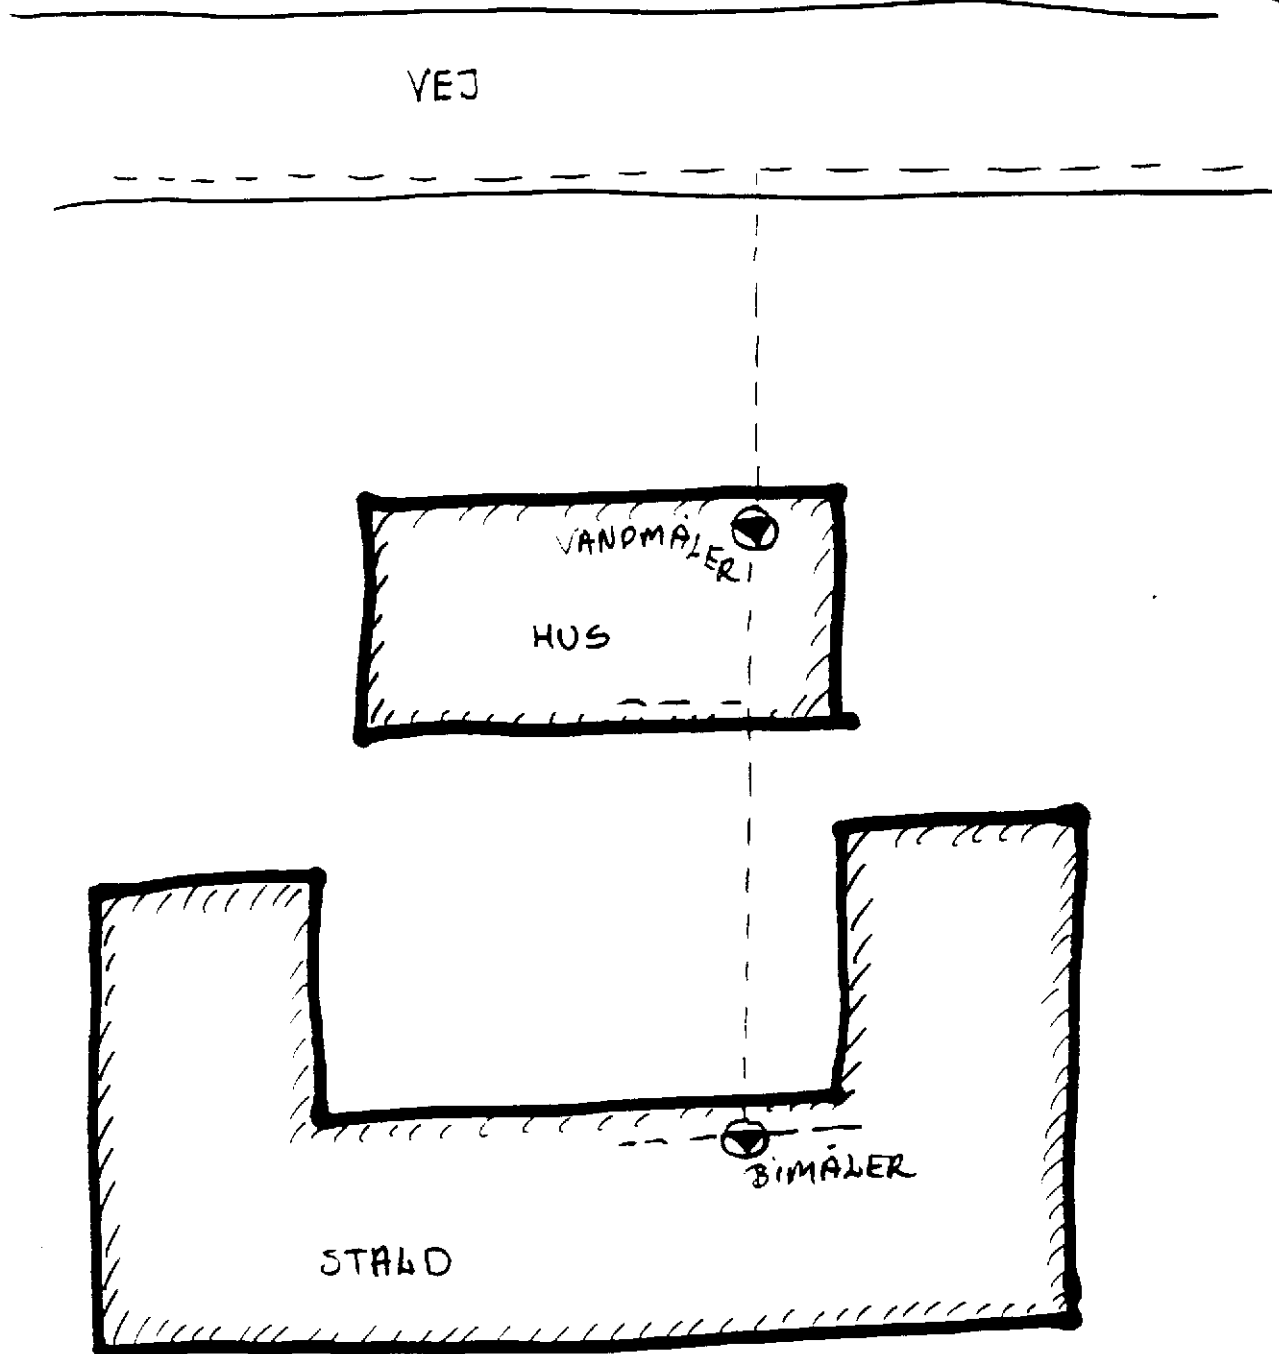

SKITSEPLAN, MÅL ~
TEKNISK FORVALTNING
D. 06.08.93
KWK

EKSEMPEL


(5)

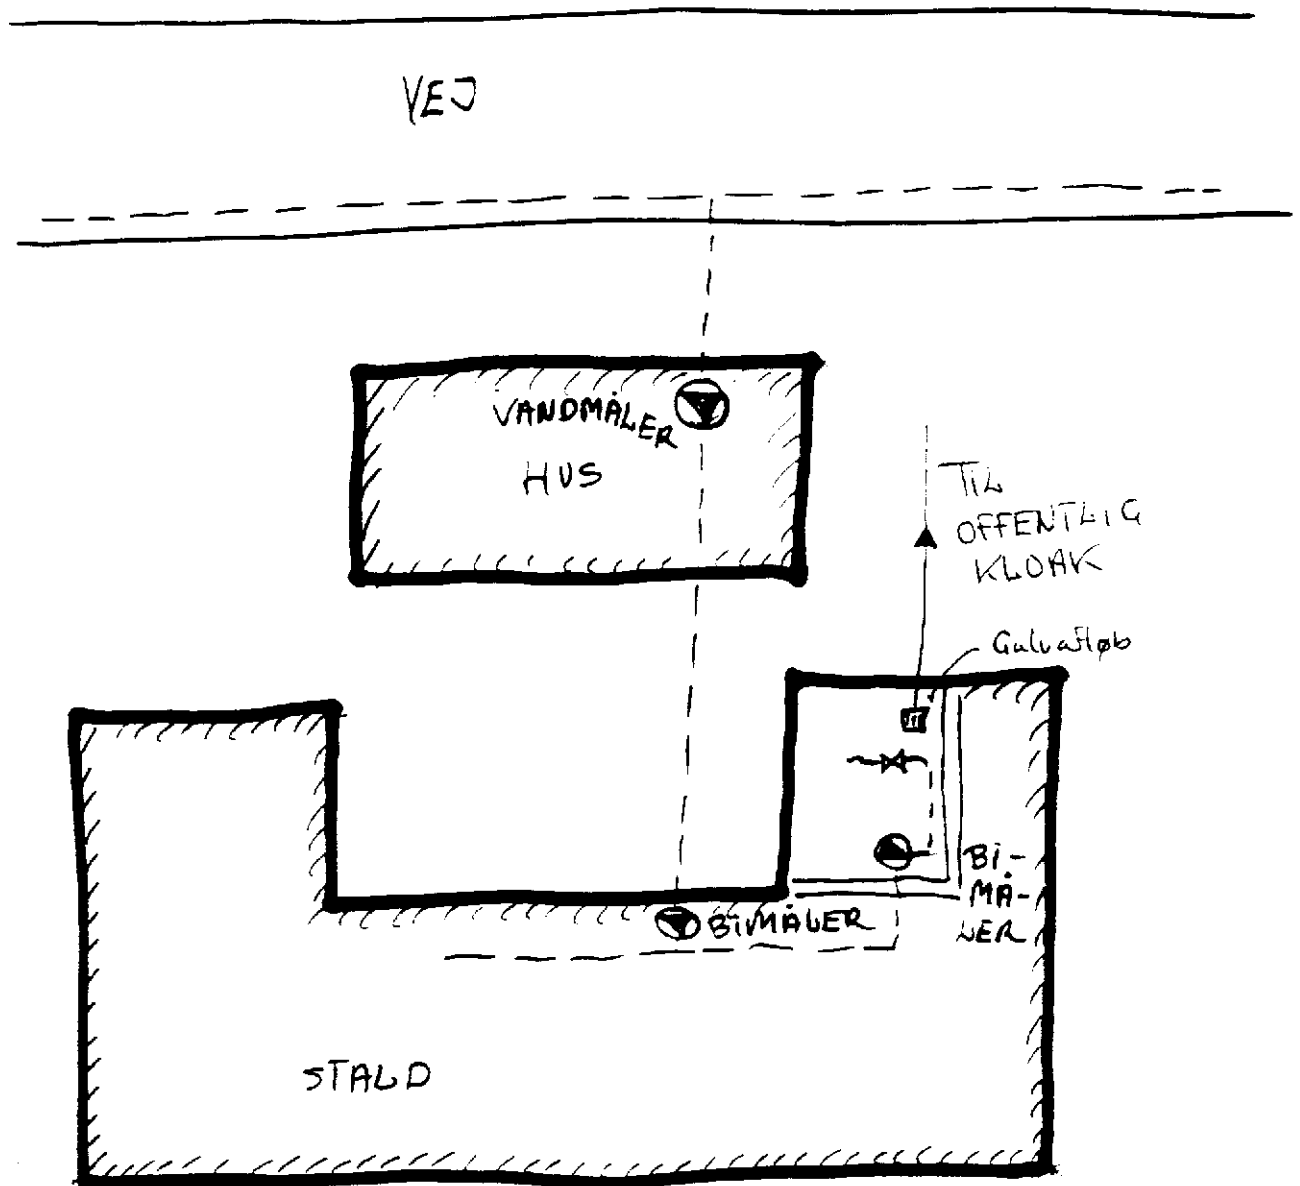

SKITSEPLAN, MÅL ~
TEKNISK FORVALTNING
D. 06.08.93
KWK

EKSEMPEL

16

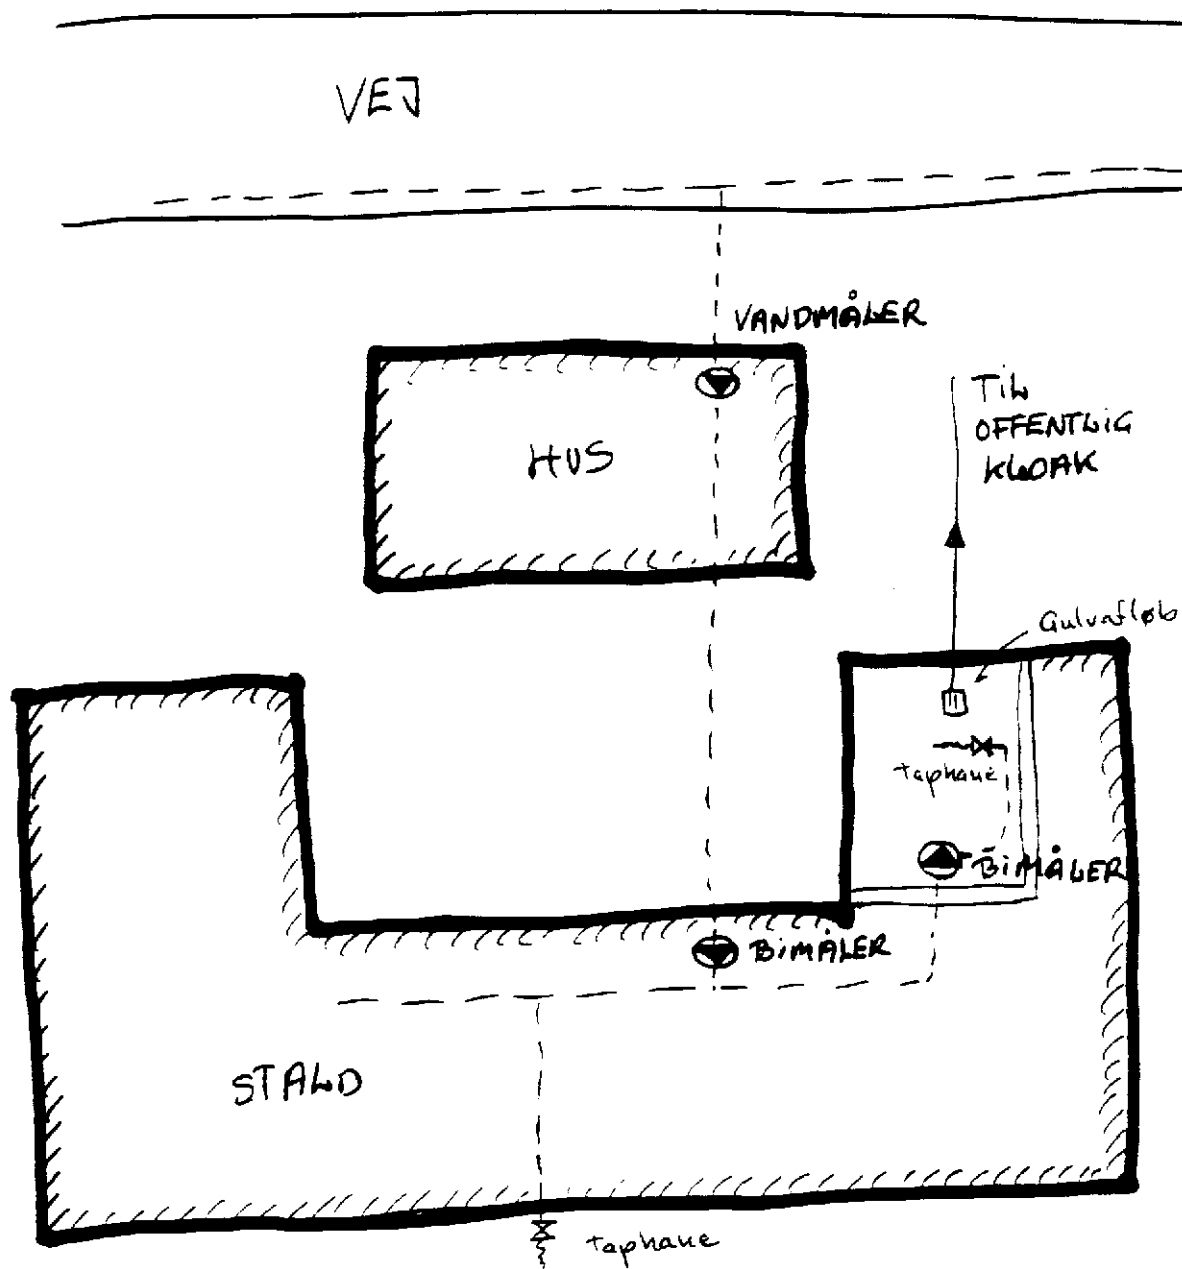

SKITSEPLAN, MÅL ~
TEKNISK FORVALTN
D. 06.08.93
KWK